



PERIAATEKUVA 1.
KIINTEISTÖN TONTTILIITTYMÄ (1:100)

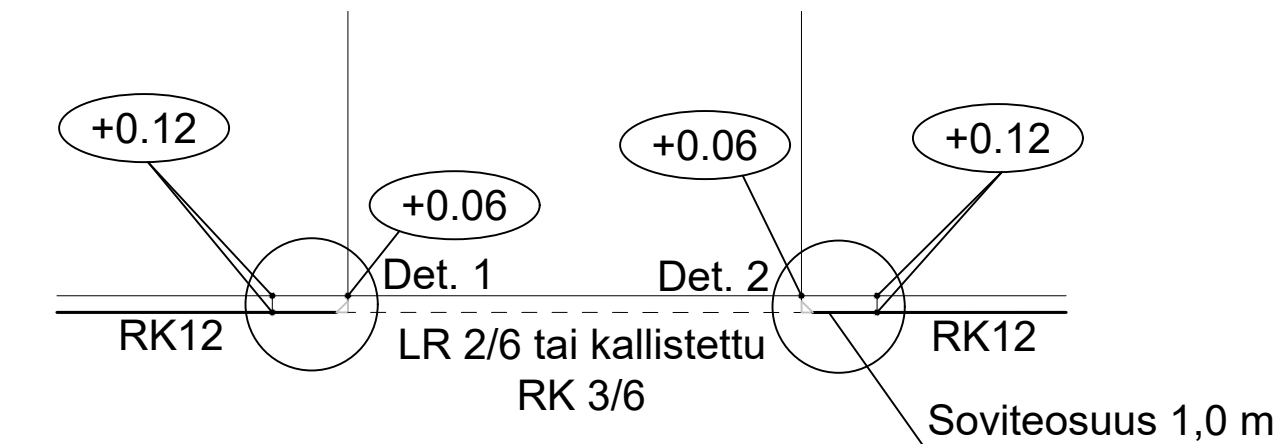


PERIAATEKUVA 2.
LEVITYSKAARTEIDEN KÄYTTÖ TONTTILIITTYMÄSSÄ (1:100)

Ratkaisua käytetään pääsääntöisesti teollisuustonttien liittymissä sekä liikennemääriltään suurissa liittymissä tai esimerkiksi LP-alueilla

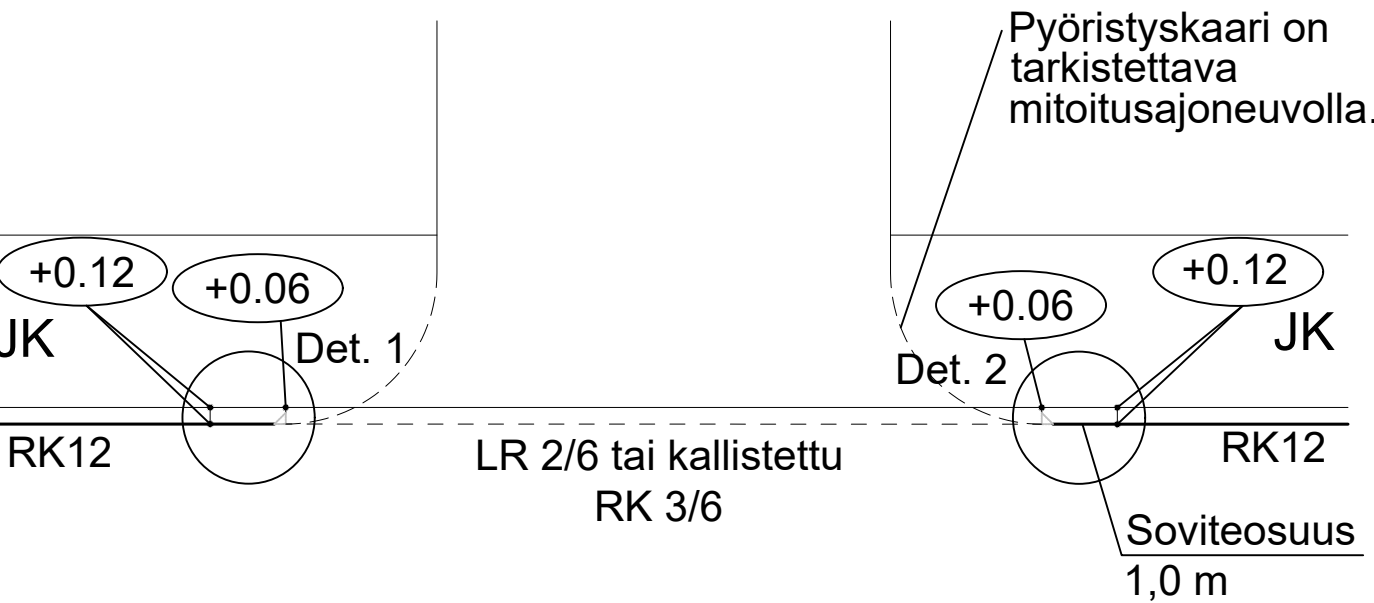


DETALJI 1.
LEIKKAUS KADUN
REUNATUKILINJALTA (1:20)

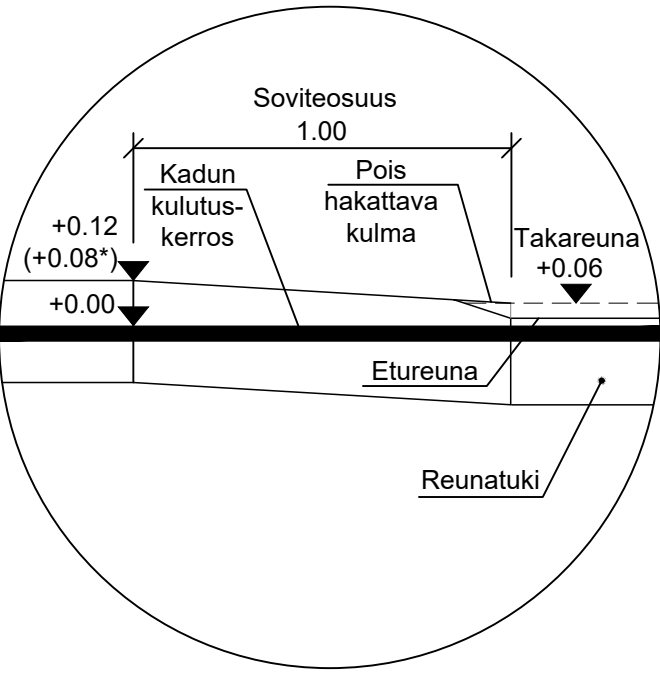


DETALJI 2.
3D-KUVA REUNAKIVILINJOJEN JA -KORKOJEN SOVITTAMISESTA (1:100)

Vaihtoehto a) LR-kivi 2/6
Kun tontti on katua alempana, asennetaan LR-kiven takareuna korkoasemaan +0.04 ajoradan reunan korkeusasemasta

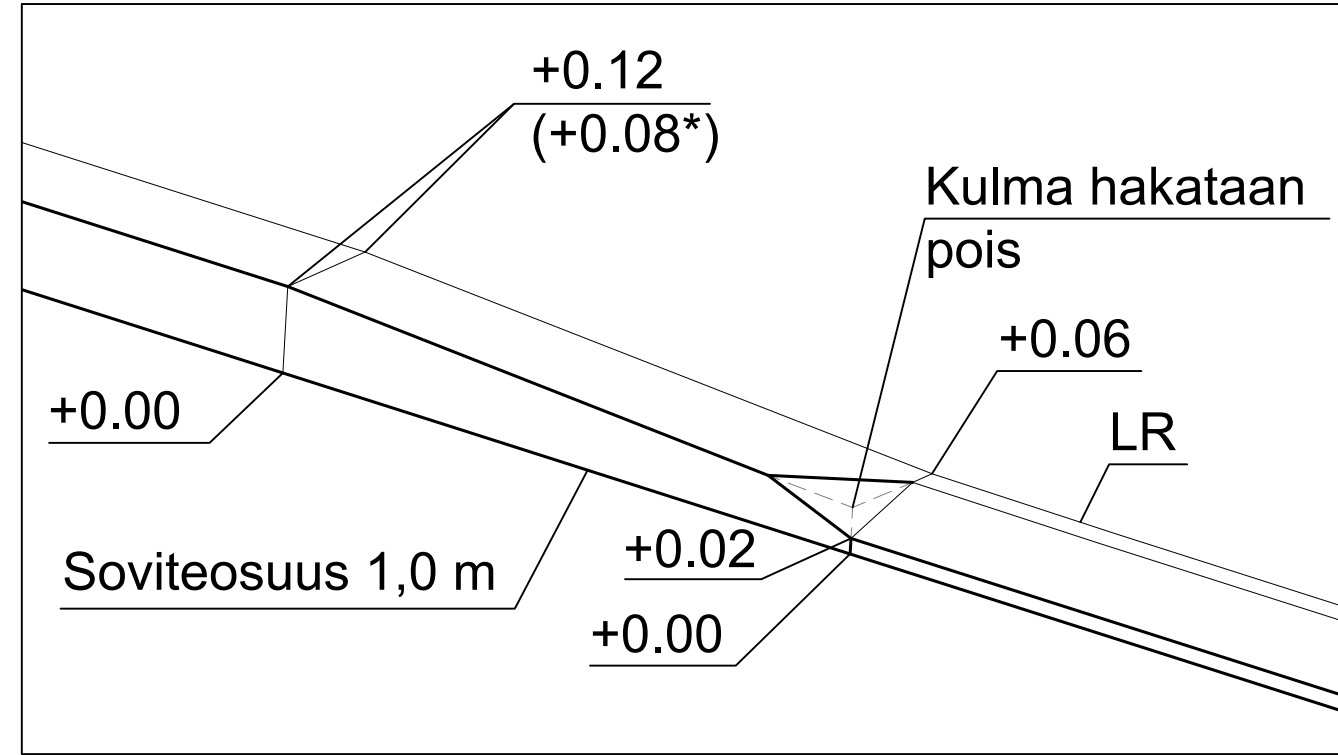

Vaihtoehto b) kallistettu S-kivi 3/6
Kun tontti on katua alempana, asennetaan kallistettu reunakivi korkeusasemaan 0/3 ajoradan reunan korkeusasemasta

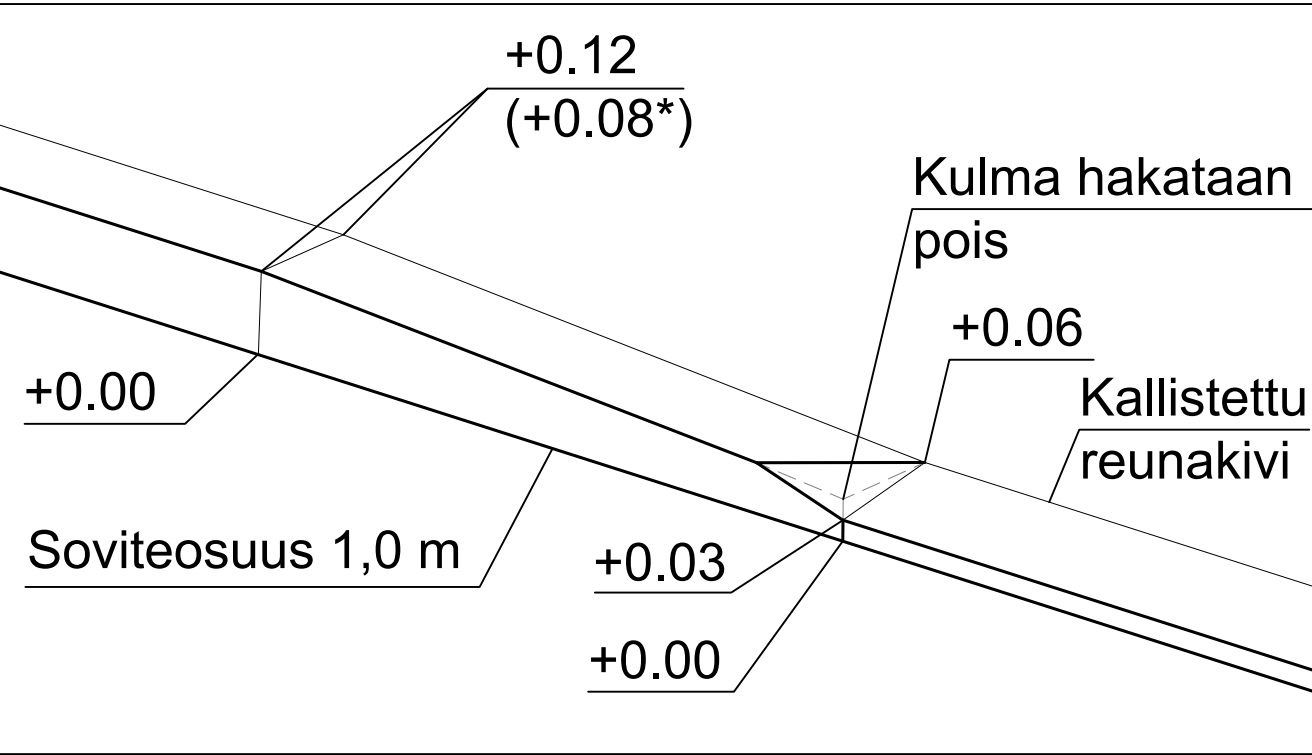

MERKINTÖJEN SELITYKSET

	Reunatuki
	Madallettu reunatuki
	Luonnonkivinen tasoon upotettu reunatuki
	Luonnonkivinen luiskattu reunatuki

- Suojatiet, risteävät pyörätiet ja pyörätien jatkeet tehdään tyyppipiirustusten 5222/801-803 mukaan.

- Erityisen vilkasliikenteiset ja laajat tonttiliittymät voidaan tarvittaessa toteuttaa katuliittymän ratkaisulla, jos se on perusteltua esim. liikenneturvallisuuden näkökulmasta.

*) Lähtökohtaisesti tonttikadun reunatuen näkymä on 12 cm, tarvittaessa reunatuki voi olla matalampi, esim. 8 cm. Pienempi näkymä on perusteltu vain erikseen sovittaessa, esimerkiksi pientaloalueilla, jos tonttiliittymät ovat lähellä toisiaan.

	ESPOON KAUPUNKI KAUPUNKITEKNIKAN KESKUS		ESBO STAD STADSTEKNIKCENTRALEN		PIIR.T. SUUNN. TARK.	
ALUE	KAAVA		KAUP_OSA		HYV. PPK TELA	
NIMI	TONTIN AJOLIITTYMÄ				KLEHTI HNRO	
AIHE					LIITTYY	
					KAAVA 1:100, 1:50	
					KOORD.JARJ. KORKEUS.JARJ.	
					NRO 5222/814	
PIIR. LAJI	TYYPPIPIIRUSTUS					
 HSY:n vesihuolto PL 100 00066 HSY p.(09) 15611		NRO		HYV. TARK. HYV. TARK.		
GT	GEOTEKNIikka-YKSIKKÖ	KONS.		KONS.		RAMBOLL 17.3.2025
SUUNN.				SUUNN.		Rauha Repo
TARK.				TARK.		Jari Mäkynen